


设备型号	LOSRO-1000-S																																				
设备产水量	1.0m ³ /H																																				
水箱容量	1.0m ³																																				
产品三视图																																					
安装要求	<p>安装要求 (参照上图) :</p> <p>(1) 水路:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>图示代号</th> <th>用途</th> <th>最小管径要求</th> <th>离地高度</th> <th>管头留阀</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>回</td> <td>活水回水管</td> <td>DN20 (可选)</td> <td>50~60cm</td> <td>需要</td> <td>1)该水口可另接抽水机供清洁用水使用，也可接基座下方水池； 2)进水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管； 3)活水回水管需从净水器水箱直接对接口，将内部水管弯形或卷式排放。</td> </tr> <tr> <td>进</td> <td>自来水进水管</td> <td>DN40</td> <td>50~60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>净</td> <td>纯净水供水管</td> <td>DN40</td> <td>50~60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>软</td> <td>软水供水管</td> <td>DN32 (可选)</td> <td>50~60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浓</td> <td>浓水排放管</td> <td>DN50 (2路, 可排入地沟)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>△△△ 注意: 如废水需要回收利用, 请在回收水箱合位重装溢流口, 同时注意保证溢流水道时刻畅通, 不可安装截留阀件, 否则会损坏设备。</p> <p>(2) 用电控制:</p> <p>1) 必须在图示位置安装独立家用配电箱, 配电箱位数: 10位(设备自用5位, 另外预留5位升级备用), 配电箱离地高度为1.2~1.5米。 2) 配电箱进线为三相二线, 箱内配备3P+N (或4P)漏电开关 (32A); 3) 配电箱侧面需安装2个86型二三孔AC220V/10A (用作安装调试用电源插口); 4) 配电箱至设备连接线为5芯电缆线, 出厂附4米线缆, 线径2.5mm²。</p> <p>(3) 建筑与装饰工程:</p> <p>1) 设备安装区域需做排水沟槽, 并配备不锈钢盖板, 沟深10~15cm、沟底坡度0.5~1%, 沟底接入生活污水排水管; 2) 排水沟槽不锈钢盖板必须与地平面平齐; 3) 地面与四周墙高1.0米以下贴瓷砖; 4) 设备安装区域需安装照明灯具与通风装置; 5) 设备房门洞尺寸必须大于: 高2米、宽1.2米, 净高2.8米以上; 6) 设备进场搬运通道: 宽度必须大于2米、门洞高度大于2米; 7) 设备安装区域位置必须大于: 长4.3米、宽2.3米、高2.8米以上。</p>	图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注	回	活水回水管	DN20 (可选)	50~60cm	需要	1)该水口可另接抽水机供清洁用水使用，也可接基座下方水池； 2)进水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管； 3)活水回水管需从净水器水箱直接对接口，将内部水管弯形或卷式排放。	进	自来水进水管	DN40	50~60cm	需要		净	纯净水供水管	DN40	50~60cm	需要		软	软水供水管	DN32 (可选)	50~60cm	需要		浓	浓水排放管	DN50 (2路, 可排入地沟)			
图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注																																
回	活水回水管	DN20 (可选)	50~60cm	需要	1)该水口可另接抽水机供清洁用水使用，也可接基座下方水池； 2)进水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管； 3)活水回水管需从净水器水箱直接对接口，将内部水管弯形或卷式排放。																																
进	自来水进水管	DN40	50~60cm	需要																																	
净	纯净水供水管	DN40	50~60cm	需要																																	
软	软水供水管	DN32 (可选)	50~60cm	需要																																	
浓	浓水排放管	DN50 (2路, 可排入地沟)																																			

尺寸单位: 米

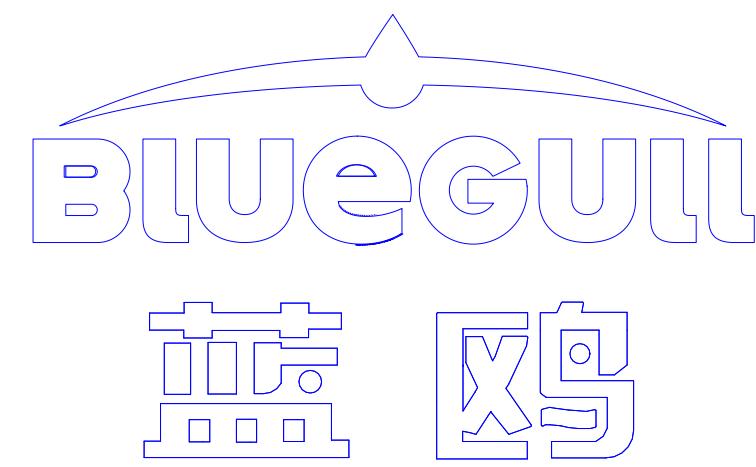

进水压力: 0.1MPa~0.45MPa

原水要求: 市政自来水

终端分质用水建议:

- 1) 纯净水:
用于面点、凉菜、蒸煮、开水器、炉灶、汤炉、包厢、就餐区饮用等用水点;
- 2) 软化水 (选装): 用于通道式洗碗机、蒸柜
(可使洗碗机水箱不结垢, 延缓发热管使用寿命)
- 3) 自来水:
用于洗菜、超声波洗碗、燃气炉灶台面降
温、鱼肉粗加工、切配、星盆/水池及其他清
洗、清洁用途等用水点。

关于回水管的说明:

为保证纯净水管网内水质新鲜, 设备有定时循环功能 (该功能在用水闲时效果更明显)。

因此需要从纯净水管最远端接一条回水管至设备, 作循环回水用;

如因施工限制, 现场不能布设回水管, 设备也可启用: 水箱-泵-UV-水箱之前的“小循环”, 循环程序跟接专用回水的“大循环”效果一致。

注意: 净水设备接常开的自来水与电源; 晚上不需要断水断电; 设备滤芯滤料的冲洗设置在后半夜执行

软化水只能平层或往下层供水

**燃气炉灶台面降温只能用自来水
纯净水用水点不能做长流水用水点**

电 话 400-9936-036

传 真

地址 佛山市南海区桂城街道
三山大道15号名厨磁电
工业园 (528200)

项目名称

项目负责人

业务经理

设备型号 LOSRO-1000-S

设备产水量 1.0m³/H

水箱容量 1.0m³

审 核

校 核

设 计

制 图

出图日期 2022-9

图 纸 名 称
LOSRO-1000-S
设备系统产品图
及
设备安装参考平面图